

Fjernvarmedeklaration

Ringkøbing by

12.01.2026

A.m.b.A.

2025

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

79,34%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand var


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Varmeproduktionsfordeling i procent (100% i alt)

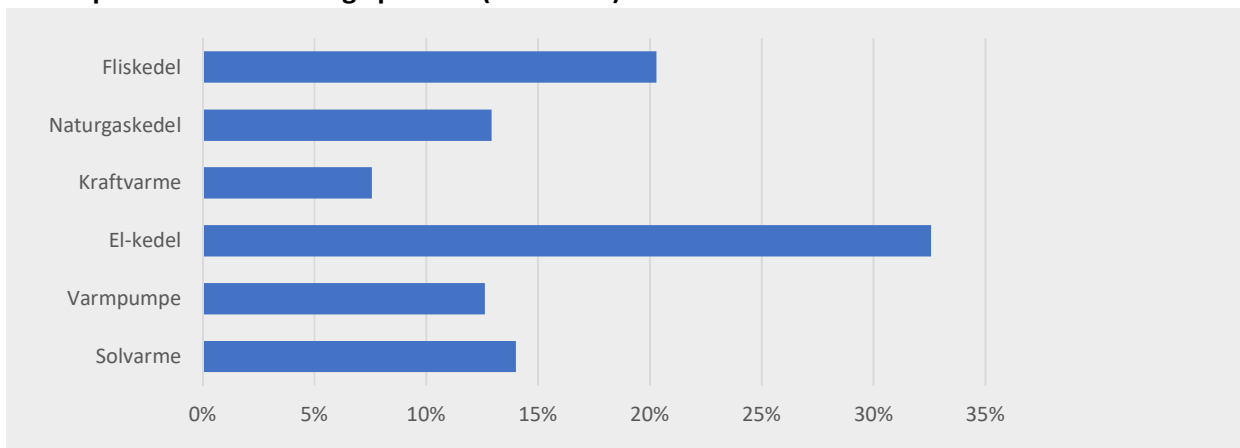

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	15,2	kg/GJ	54,8	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	22,9	g/GJ	82,4	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,9	g/GJ	3,2	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	16,1	kg/GJ	57,9	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	5,8	g/GJ	20,8	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	41,4	g/GJ	149,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	65,7	g/GJ	236,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	6,0	g/GJ	21,6	mg/kWh
Partikler (TSP)	4,8	g/GJ	17,1	mg/kWh

Energi forbrugt til at levere én enhed opvarmning	0,78	GJ/GJ	0,78	MWh/MWh
---	------	-------	------	---------

Kontaktoplysninger

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Kongevejen 19B

6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 3244

Mail: rfv@rfv.dk

CVR: 37560219

Fjernvarmedeklaration

Kloster by

12-01-2026

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


88,05%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmer**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Varmeproduktionsfordeling i procent (100% i alt)

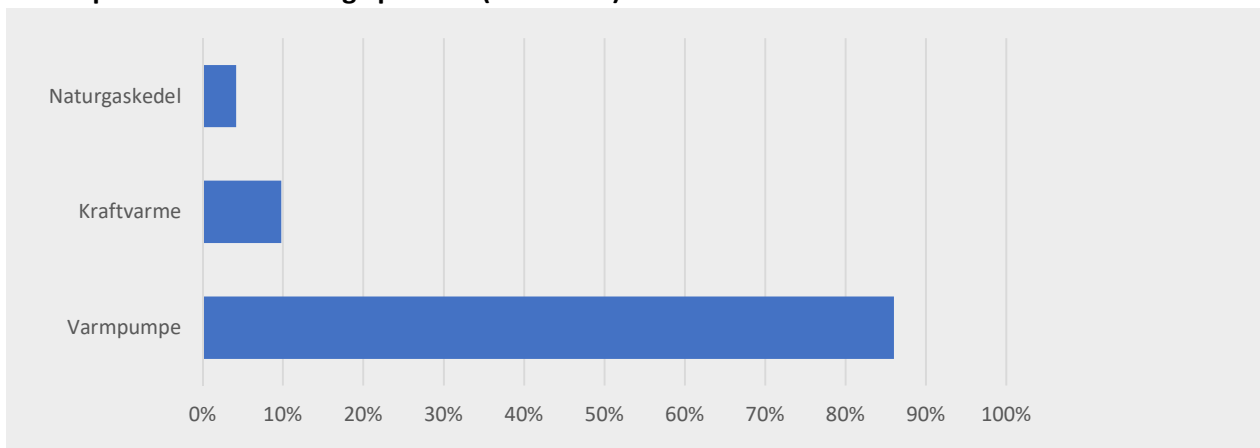

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	9,7	kg/GJ	35,0	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	24,5	g/GJ	88,1	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,1	g/GJ	0,3	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	10,4	kg/GJ	37,6	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	2,3	g/GJ	8,2	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	19,4	g/GJ	69,8	mg/kWh
CO (Kulilte)	16,2	g/GJ	58,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	4,5	g/GJ	16,3	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,8	g/GJ	3,0	mg/kWh

Energi forbrugt til at levere én enhed opvarmning	0,59	GJ/GJ	0,59	MWh/MWh
---	------	-------	------	---------

Kontaktoplysninger

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Kongevejen 19B

6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 3244

Mail: rfv@rfv.dk

CVR: 37560219