

Fjernvarmedeklaration

08.01.2024

2024



Vedvarende energi

Andel vedvarende energi

73,21%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

Grøn

Mindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe


Gul

Mindre CO₂ udledning end et gasfyr

Rød

Større CO₂-udledning end et gasfyr

Varmeproduktionsfordeling i procent (100% i alt)

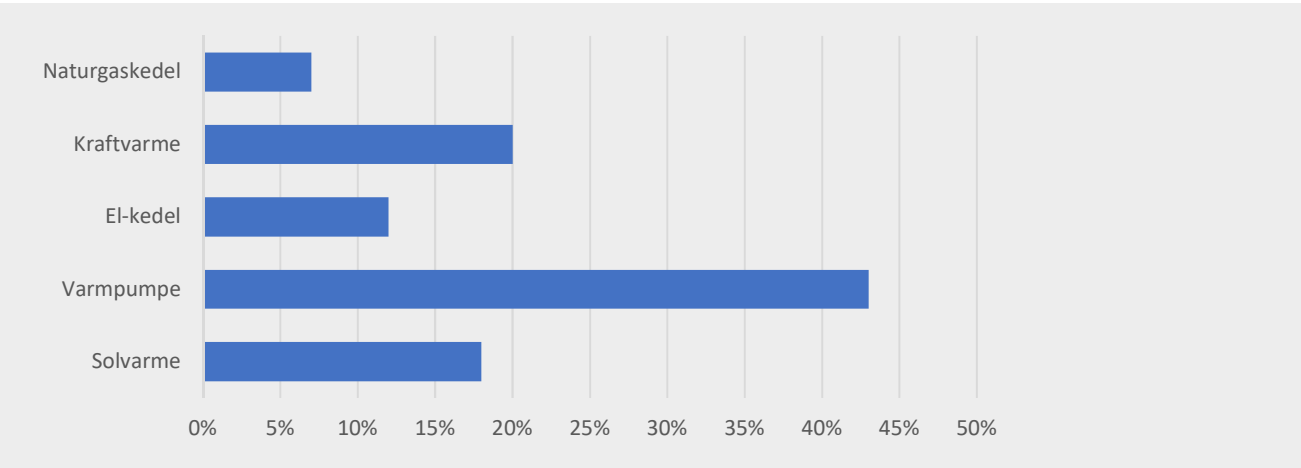

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	18,7	kg/GJ	67,2	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	51,2	g/GJ	184,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	0,2	g/GJ	0,8	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	20,0	kg/GJ	72,1	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	1,5	g/GJ	5,6	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilte)	26,0	g/GJ	93,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	14,6	g/GJ	52,4	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	10,7	g/GJ	38,5	mg/kWh
Partikler (TSP)	0,8	g/GJ	2,9	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Høbrovej 9 F

6980 Tim

Telefon: 9733 3444

Mail: timvv@mail.dk

CVR: 14528601