

Fjernvarmedeklaration

Ringkøbing by

2024

08.01.2025

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


56,64%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Varmeproduktionsfordeling i procent (100% i alt)

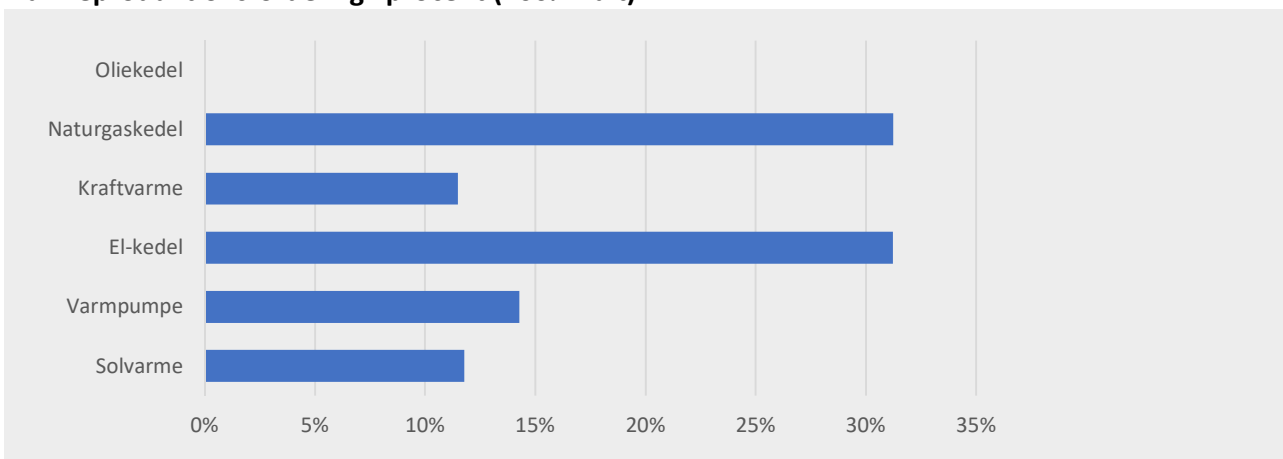

Miljødeklaration

| Emissioner til luft | Fjernvarme pr. GJ | | Fjernvarme pr. kWh | |
|---|-------------------|-------|--------------------|--------|
| CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas) | 34,1 | kg/GJ | 122,8 | g/kWh |
| CH ₄ (Metan - drivhusgas) | 33,0 | g/GJ | 118,6 | mg/kWh |
| N ₂ O (Lattergas - drivhusgas) | 0,5 | g/GJ | 1,7 | mg/kWh |
| Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter) | 35,1 | kg/GJ | 126,4 | g/kWh |
| SO ₂ (Svovldioxid) | 2,2 | g/GJ | 7,8 | mg/kWh |
| NO _x (Kvælstofilte) | 32,0 | g/GJ | 115,3 | mg/kWh |
| CO (Kulilte) | 21,8 | g/GJ | 78,5 | mg/kWh |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | 8,0 | g/GJ | 28,7 | mg/kWh |
| Partikler (TSP) | 1,1 | g/GJ | 3,9 | mg/kWh |

Kontaktoplysninger

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Kongevejen 19B

6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 3244

Mail: rfv@rfv.dk

CVR: 37560219

Fjernvarmedeklaration

Kloster by

2024

08-01-2025

Vedvarende energi

Andel vedvarende energi


86,47%

Rangering - CO₂-udledning

Sammenligning med alternative energikilder

GrønMindre CO₂-udledning end en luft til vand varmepumpe**Gul**Mindre CO₂ udledning end et gasfyr**Rød**Større CO₂-udledning end et gasfyr

Varmeproduktionsfordeling i procent (100% i alt)

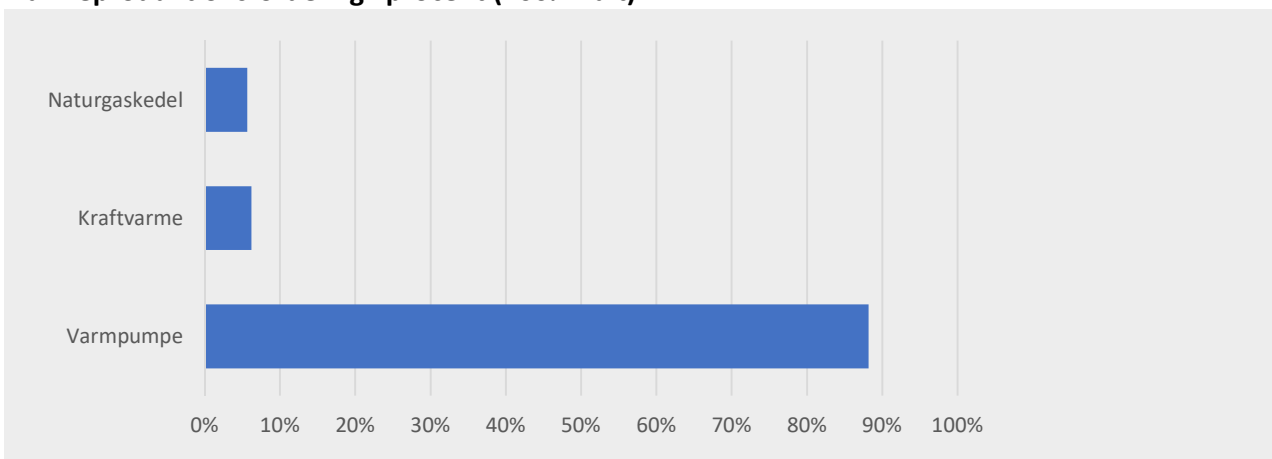

Miljødeklaration

| Emissioner til luft | Fjernvarme pr. GJ | | Fjernvarme pr. kWh | |
|---|-------------------|-------|--------------------|--------|
| CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas) | 13,9 | kg/GJ | 50,1 | g/kWh |
| CH ₄ (Metan - drivhusgas) | 18,7 | g/GJ | 67,5 | mg/kWh |
| N ₂ O (Lattergas - drivhusgas) | 0,2 | g/GJ | 0,6 | mg/kWh |
| Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter) | 14,5 | kg/GJ | 52,1 | g/kWh |
| SO ₂ (Svovldioxid) | 1,6 | g/GJ | 5,6 | mg/kWh |
| NO _x (Kvælstofilte) | 16,6 | g/GJ | 59,9 | mg/kWh |
| CO (Kulilte) | 10,3 | g/GJ | 37,1 | mg/kWh |
| NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) | 4,5 | g/GJ | 16,2 | mg/kWh |
| Partikler (TSP) | 0,8 | g/GJ | 2,8 | mg/kWh |

Kontaktoplysninger

Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A.

Kongevejen 19B

6950 Ringkøbing

Telefon: 9732 3244

Mail: rfv@rfv.dk

CVR: 37560219